


Примечания:
 Форма внутреннего секционирования – 1
 Тип обслуживания – Одностороннее
 Ввод питающих кабельных линий – сверху
 Ввод отходящих кабельных линий – сверху
 Система заземления – TN-S
 Степень защиты оболочки – не менее IP31
 Климатическое исполнение – УХЛ4
 Цвет – RAL7035
 Вентилятор установить в нижней части двери
 Вентиляционную решетку установить в верхней части двери
 Компоновка устанавливаемого оборудования
 может отличаться от представленного варианта.
 На внешнем виде представлены основные комплектующие
 и возможный способ их размещения.

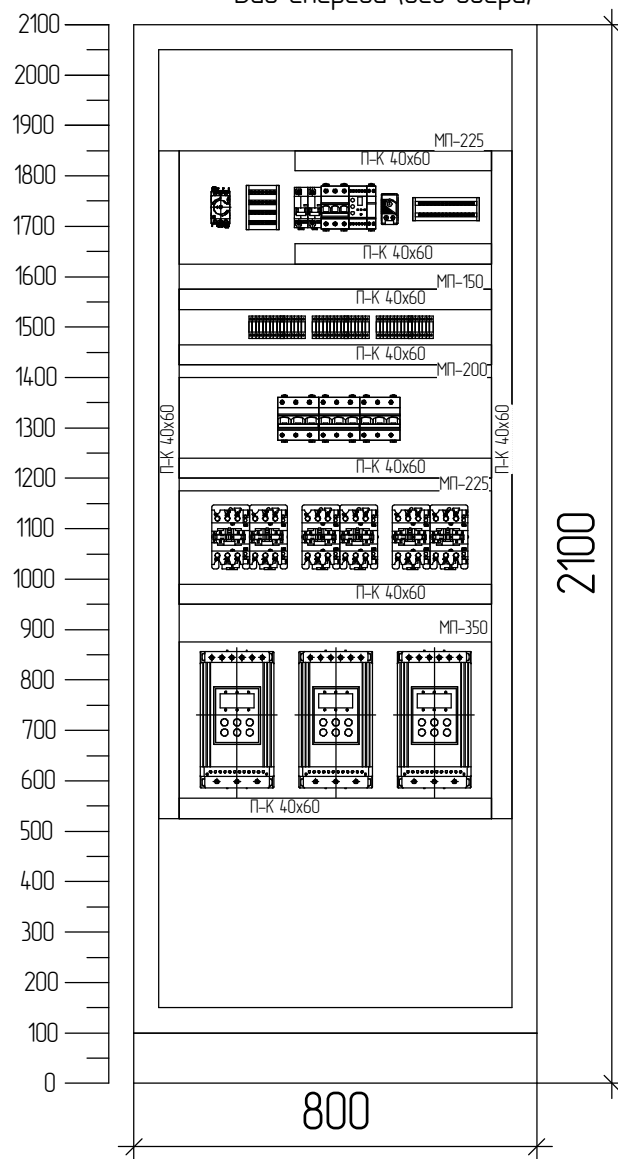

					Э/Щ.ЩС-97/а-0280-0112 ГЧ						
					Габаритный чертеж			Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						0	1:15
Разраб.	Ларин А.Е.										
Пров.											
Т.контр.								Лист	Листов	1	
Н.контр.					ЩС-97/а (Здание 11-7)			 Электрощит Обжимаем и прикручиваем			
Утв.											