

Ε/ΜΠ.ΠΥ-04ΚΒ-0089-0358 Τ4

Вид снєрєду

ШМ-2 в Секцию 3

WB


ШОЛ-1

ШОЛ-2


ШОЛ-3

WC-3

WC-1

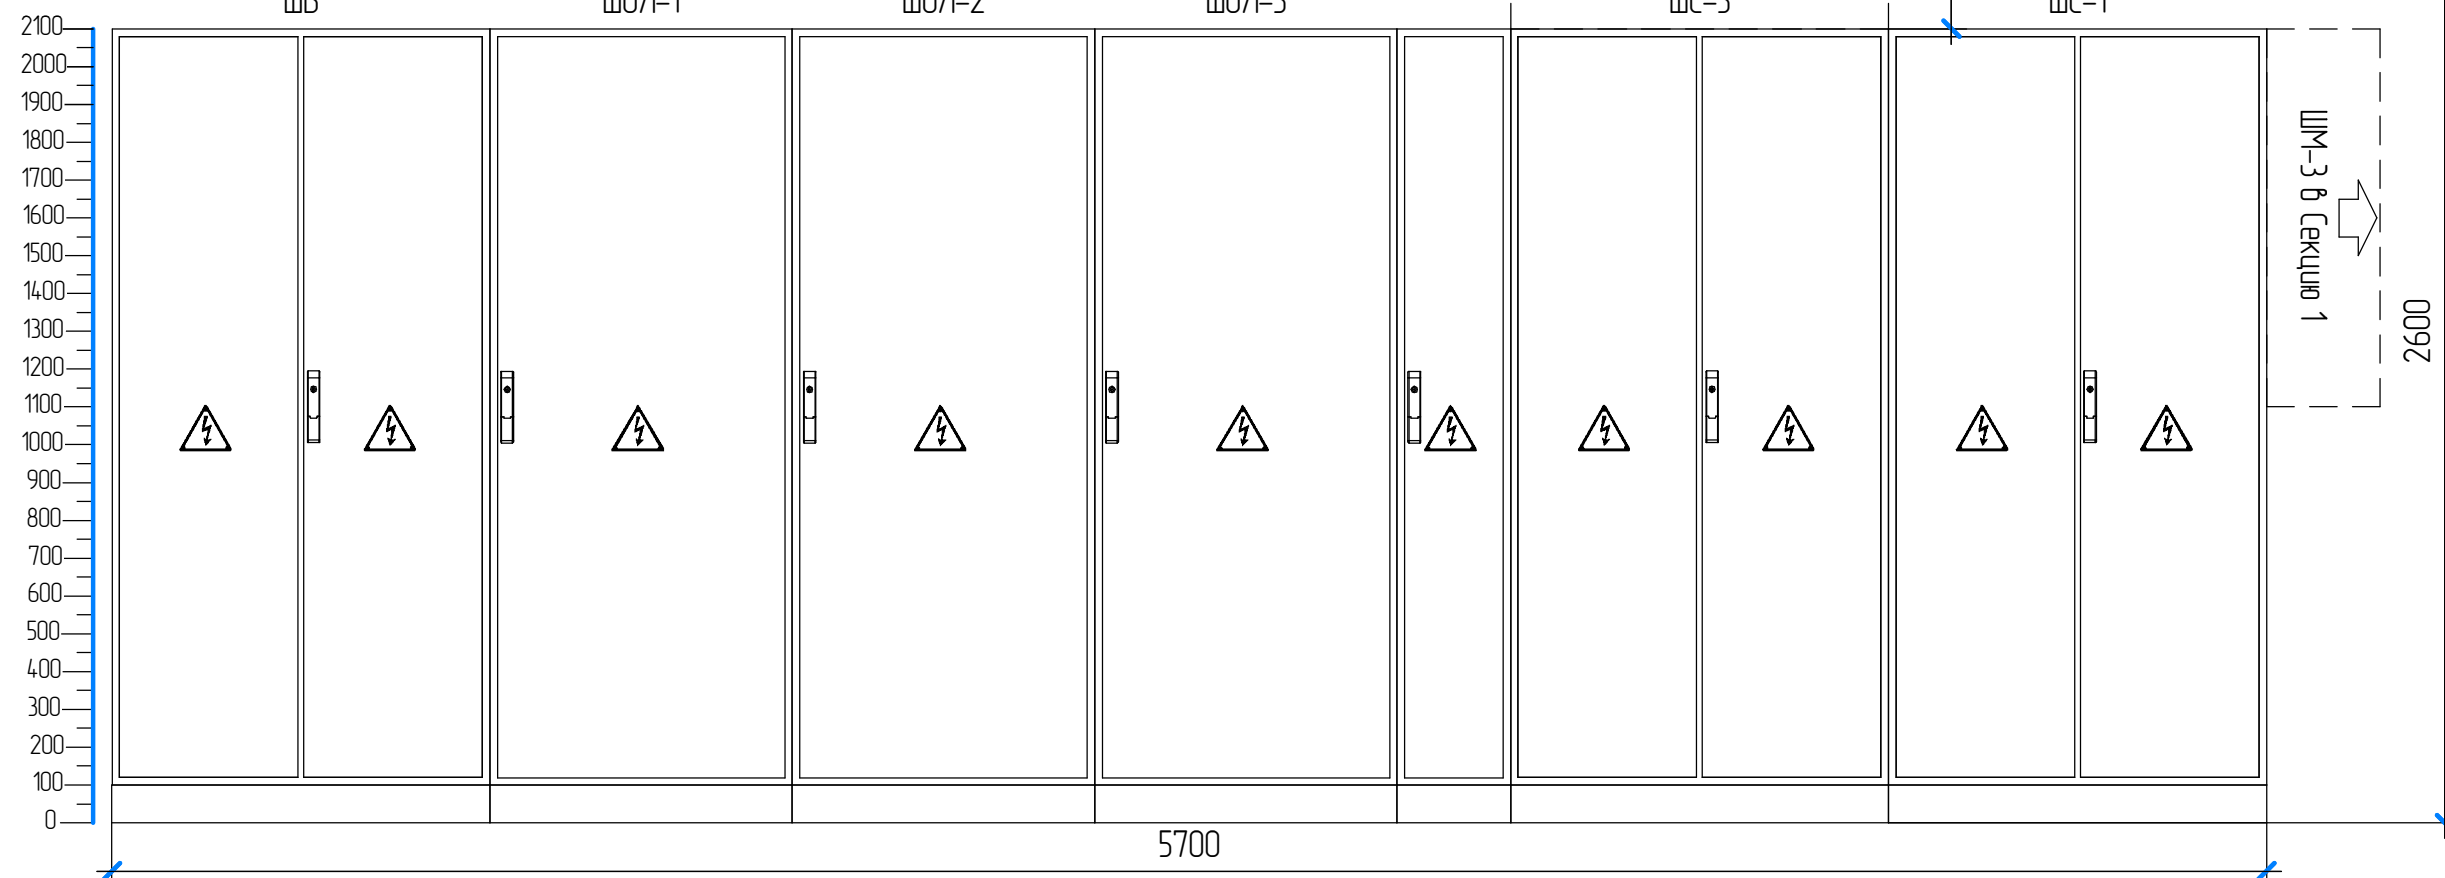

Вид снизу

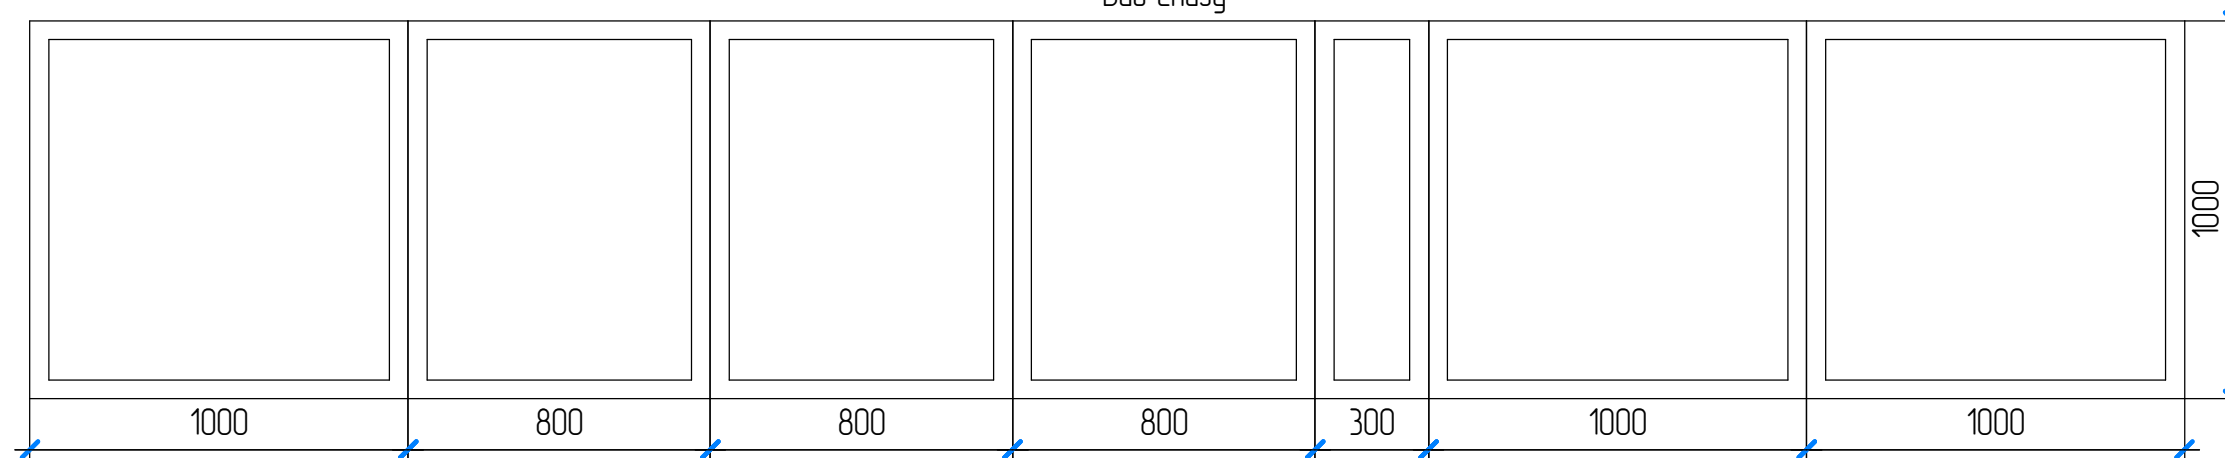

Примечания:

Форма внутрішнього секціонування – 1

Тип обслуживания – одностороннее

Номинальный ток сборных шин – 5200А (ШМТ 3х120х10)

Ввод питания от силового трансформатора (ШМ-1) – снизу

Подключение ШМ-2 от секции-3 - сверху

Подключение ШМ-3 от секции-1 – справа


Ввод кабелей отходящих линий – снизу

Система заземления – TN-C-S

Степень защиты оболочки – IP31  
Климатическое исполнение – УХЛ4

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.


На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

					ЭЛЩ.РУ-0,4кВ-0089-0358 ГЧ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Габаритный чертеж		
Разраб.	Сахно А.В.						
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.					<div> <div>Лист 1</div> <div>Листов 2</div> </div>		
Утв.					<div> <div>РУ-0,4кВ</div> <div>  <div> <div>Электрощит</div> <div>Обжимаем и прикручиваем</div> </div> </div> </div>		

Копировал

Формат А3

Вид спереди (компоновка)

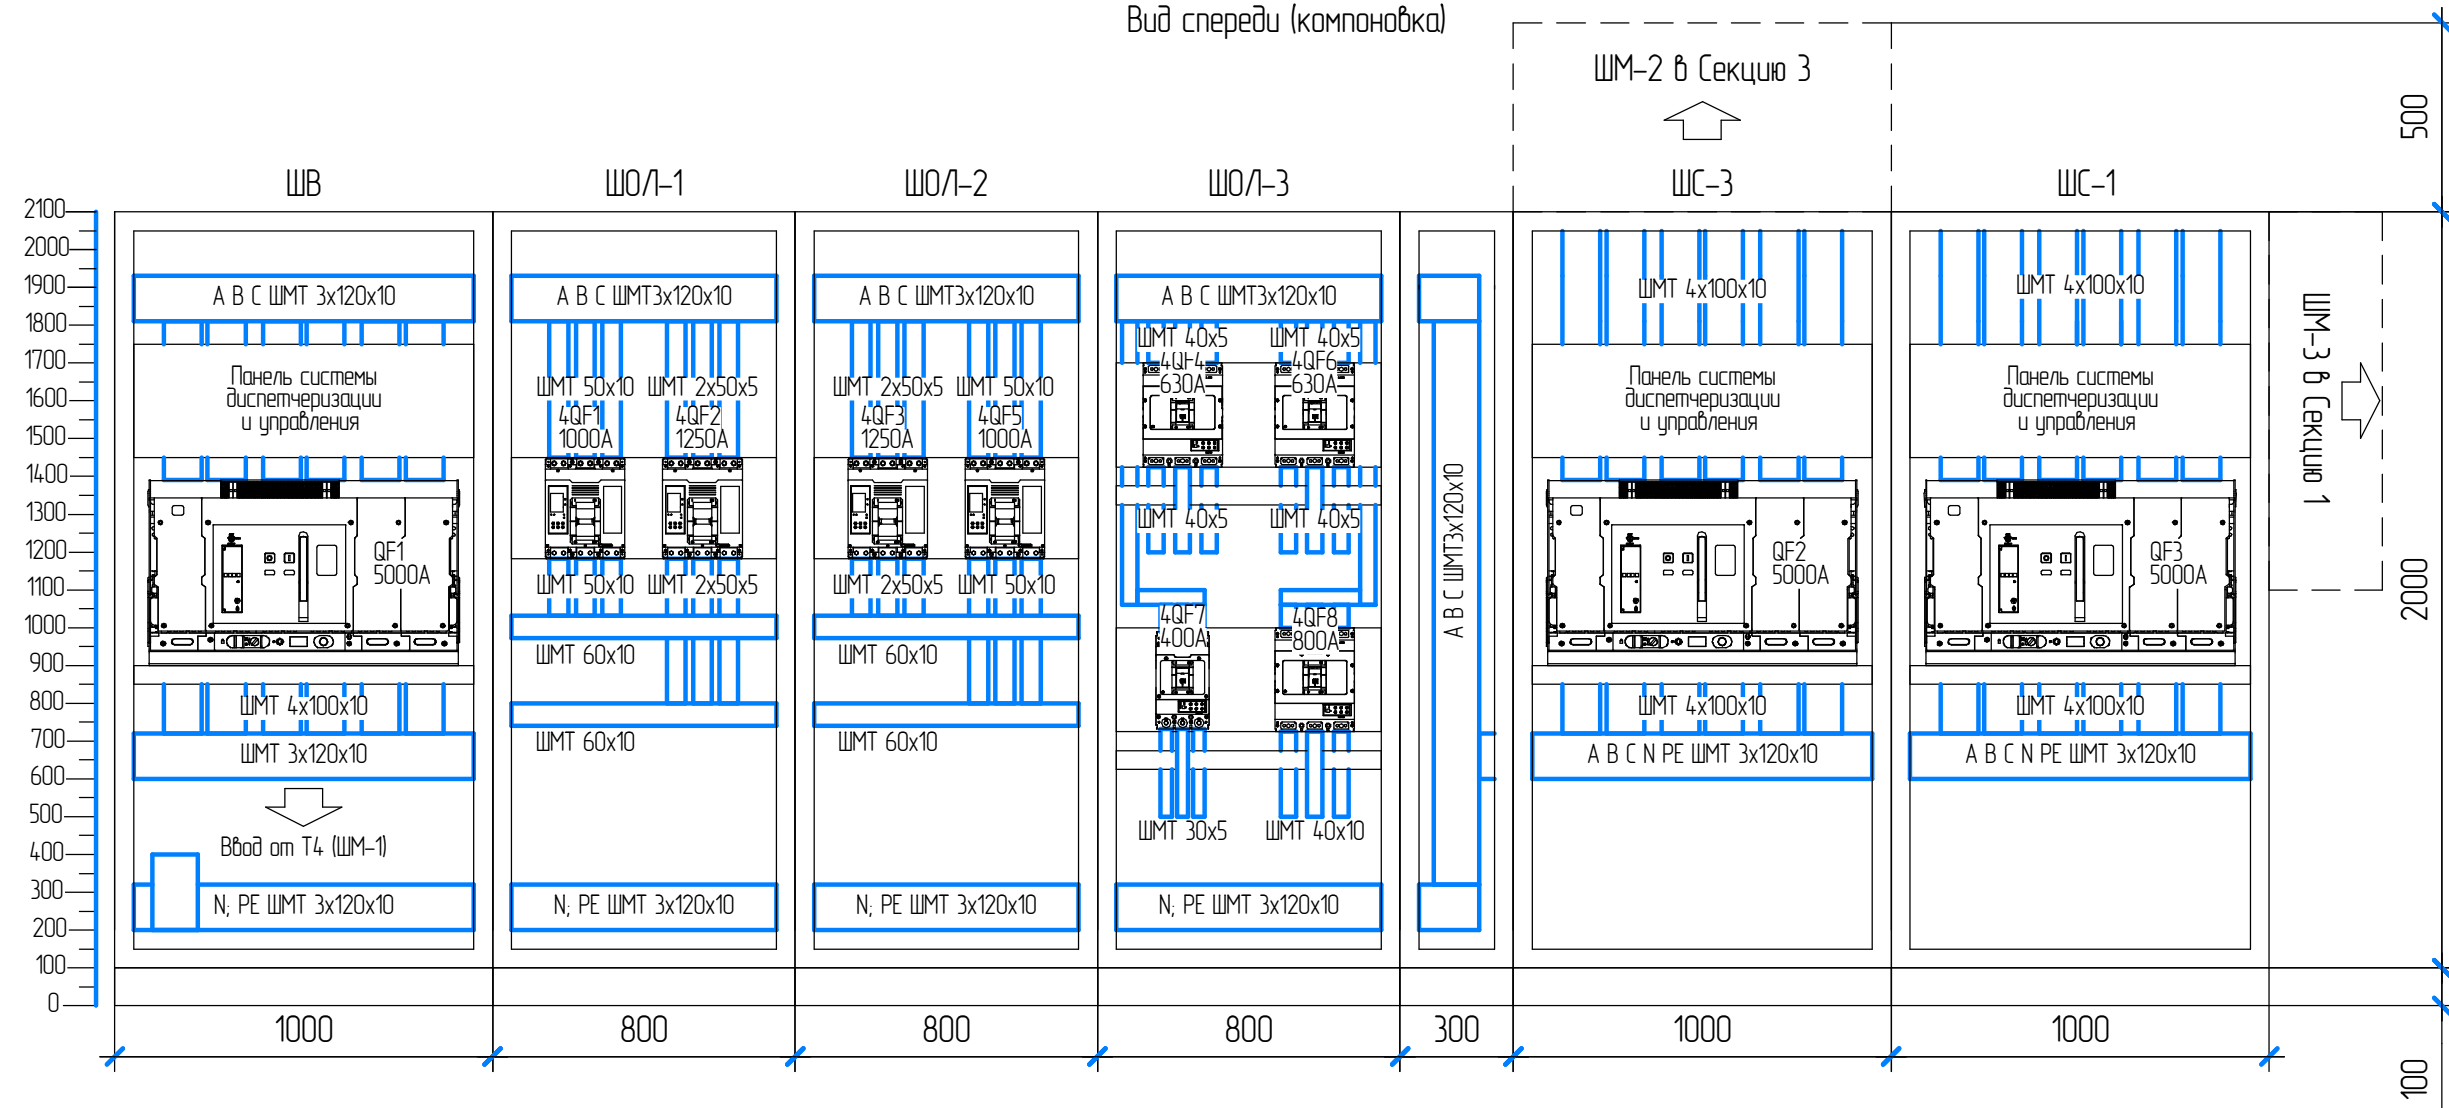

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

ЭЛЦ.РЧ-0,4кВ-0089-0358 ГЧ

Копировал

Формат А3