

ГЧ 6ЩУН-0280-7Э1-НГТМ1/Е

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

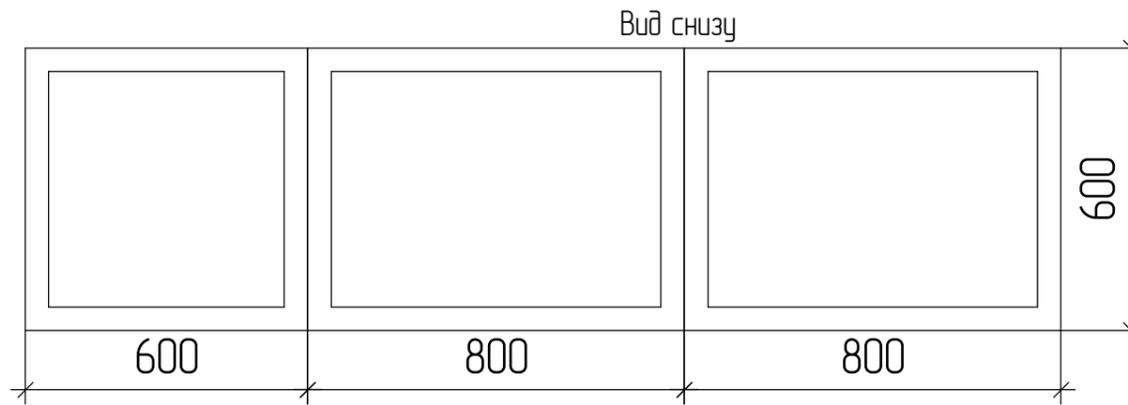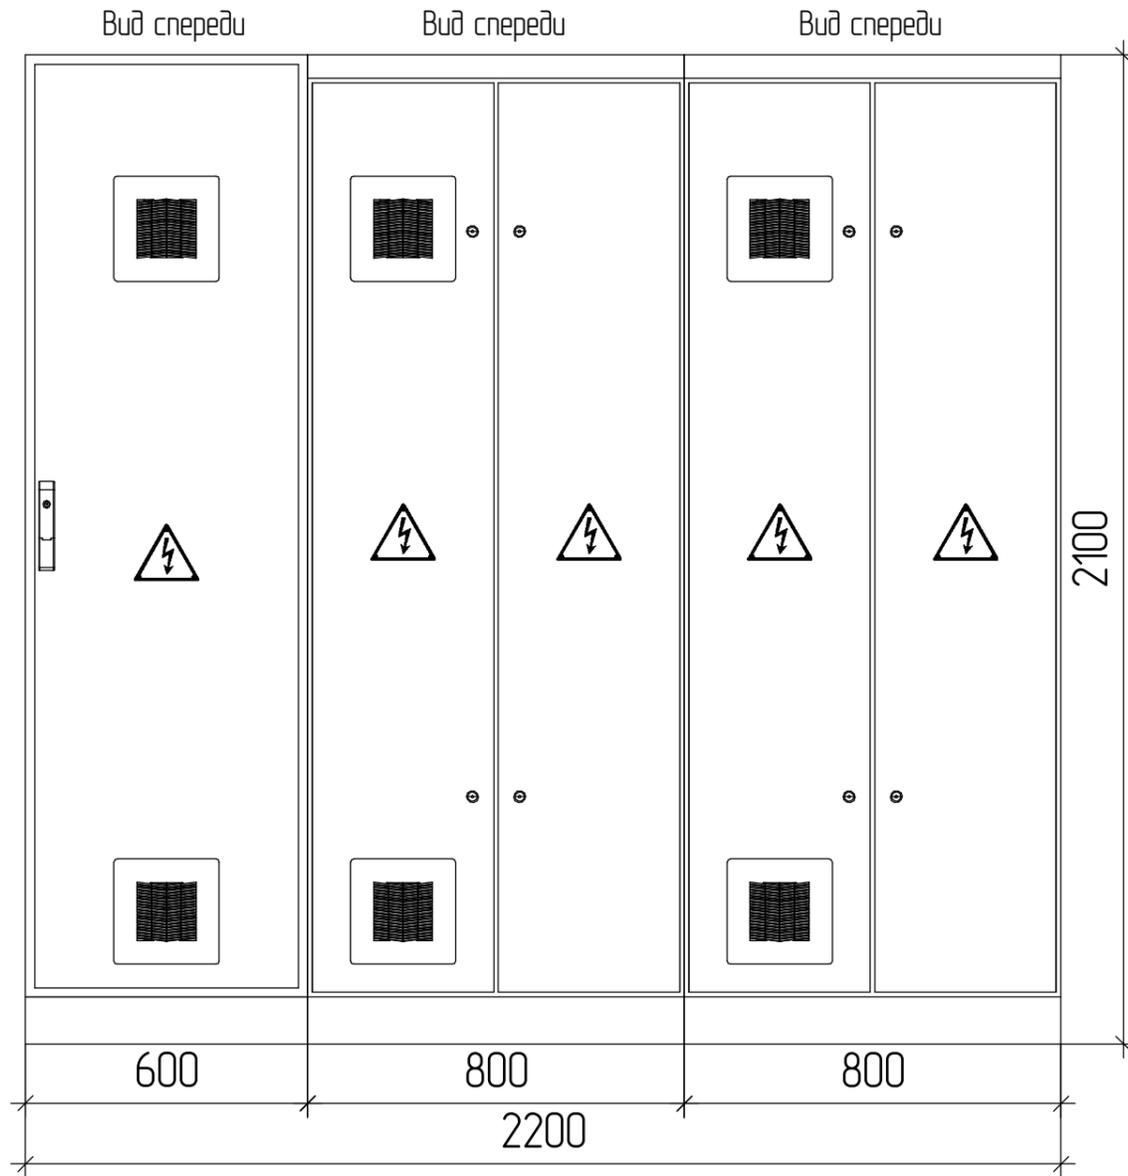

Примечания:
 Форма внутреннего секционирования - 1
 Тип обслуживания - Одностороннее
 Ввод питающих кабельных линий - сверху
 Ввод отходящих кабельных линий - сверху
 Система заземления - TN-S
 Степень защиты оболочки - IP54
 Климатическое исполнение - УХЛ4
 Цвет - RAL 7035
 Для заземления ПЧ, дросселей и фильтров использовать шину РЕ2
 Вентилятор установить в нижней части двери
 Вентиляционную решетку в верхней части двери
 Короба для прокладки проводов разместить на боковых стенках шкафов
 Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
 На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ларин А.Е.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ЭЩ.ЩУН-137-0280-0119 ГЧ

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:15
Лист 1	Листов 2	


ЩУН-137 (Здание 11-7)




Копировал

Формат А3

Вид сверху

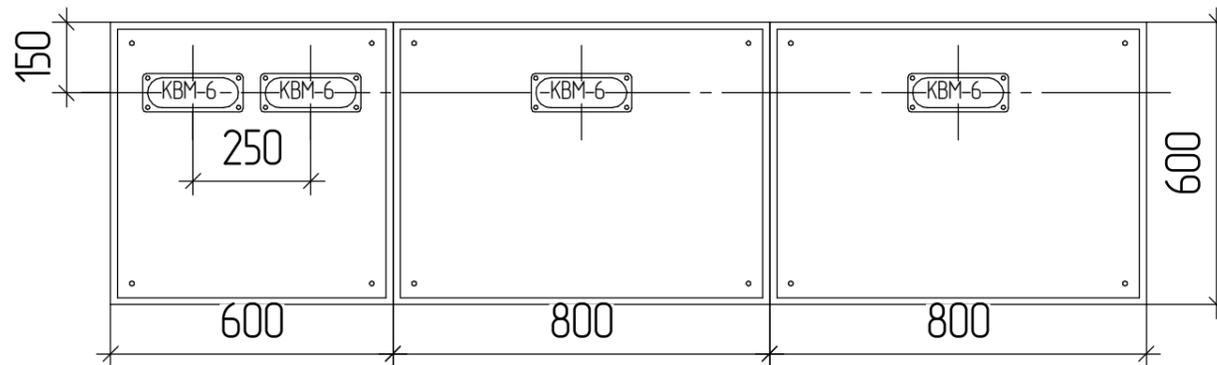

Вид спереди (без дверей)

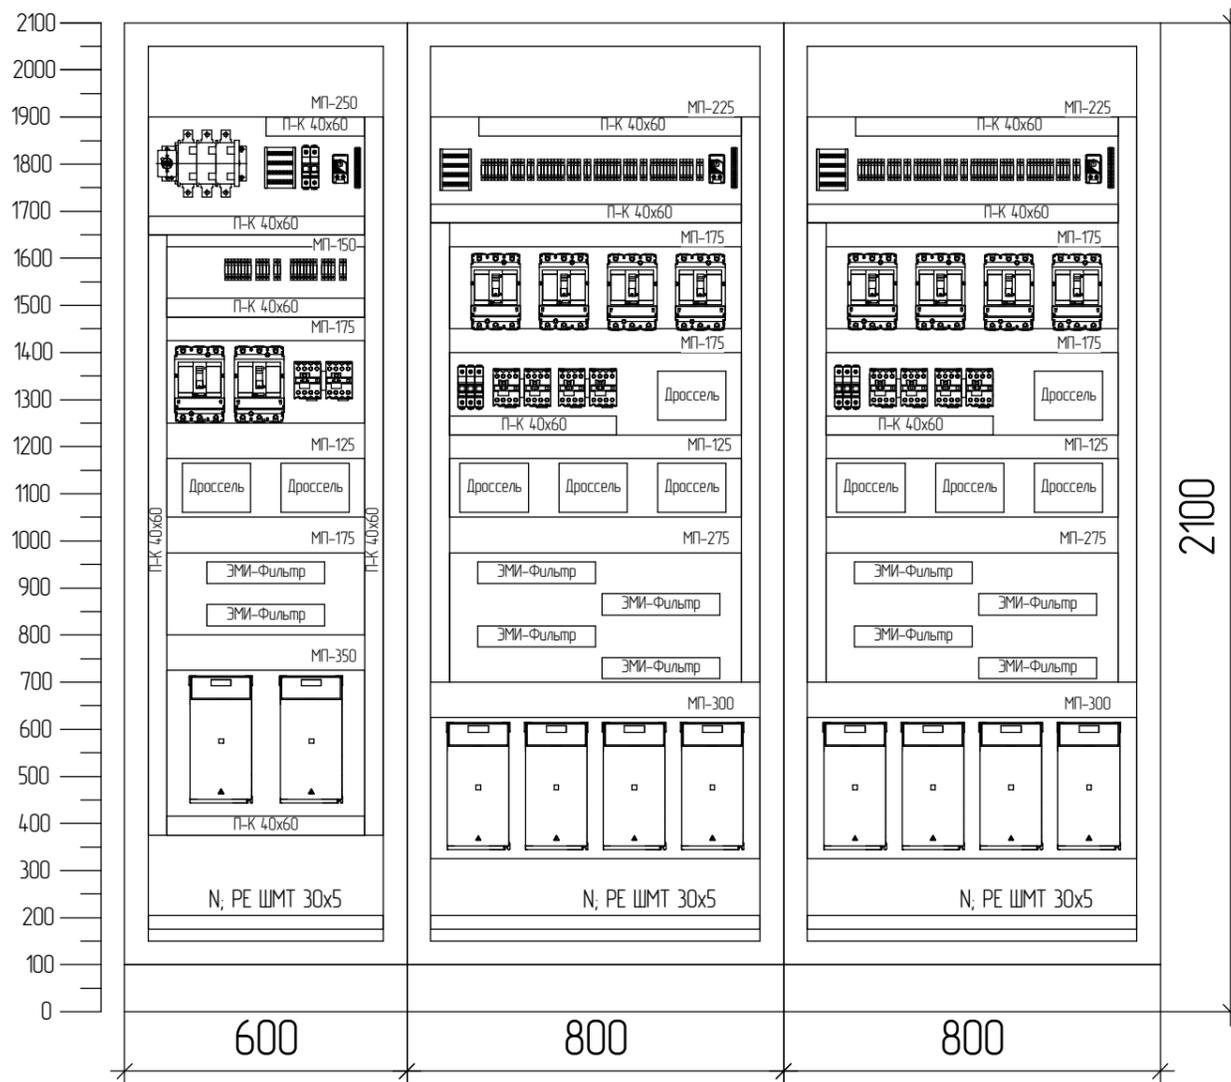

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дурл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------