




Формат А3

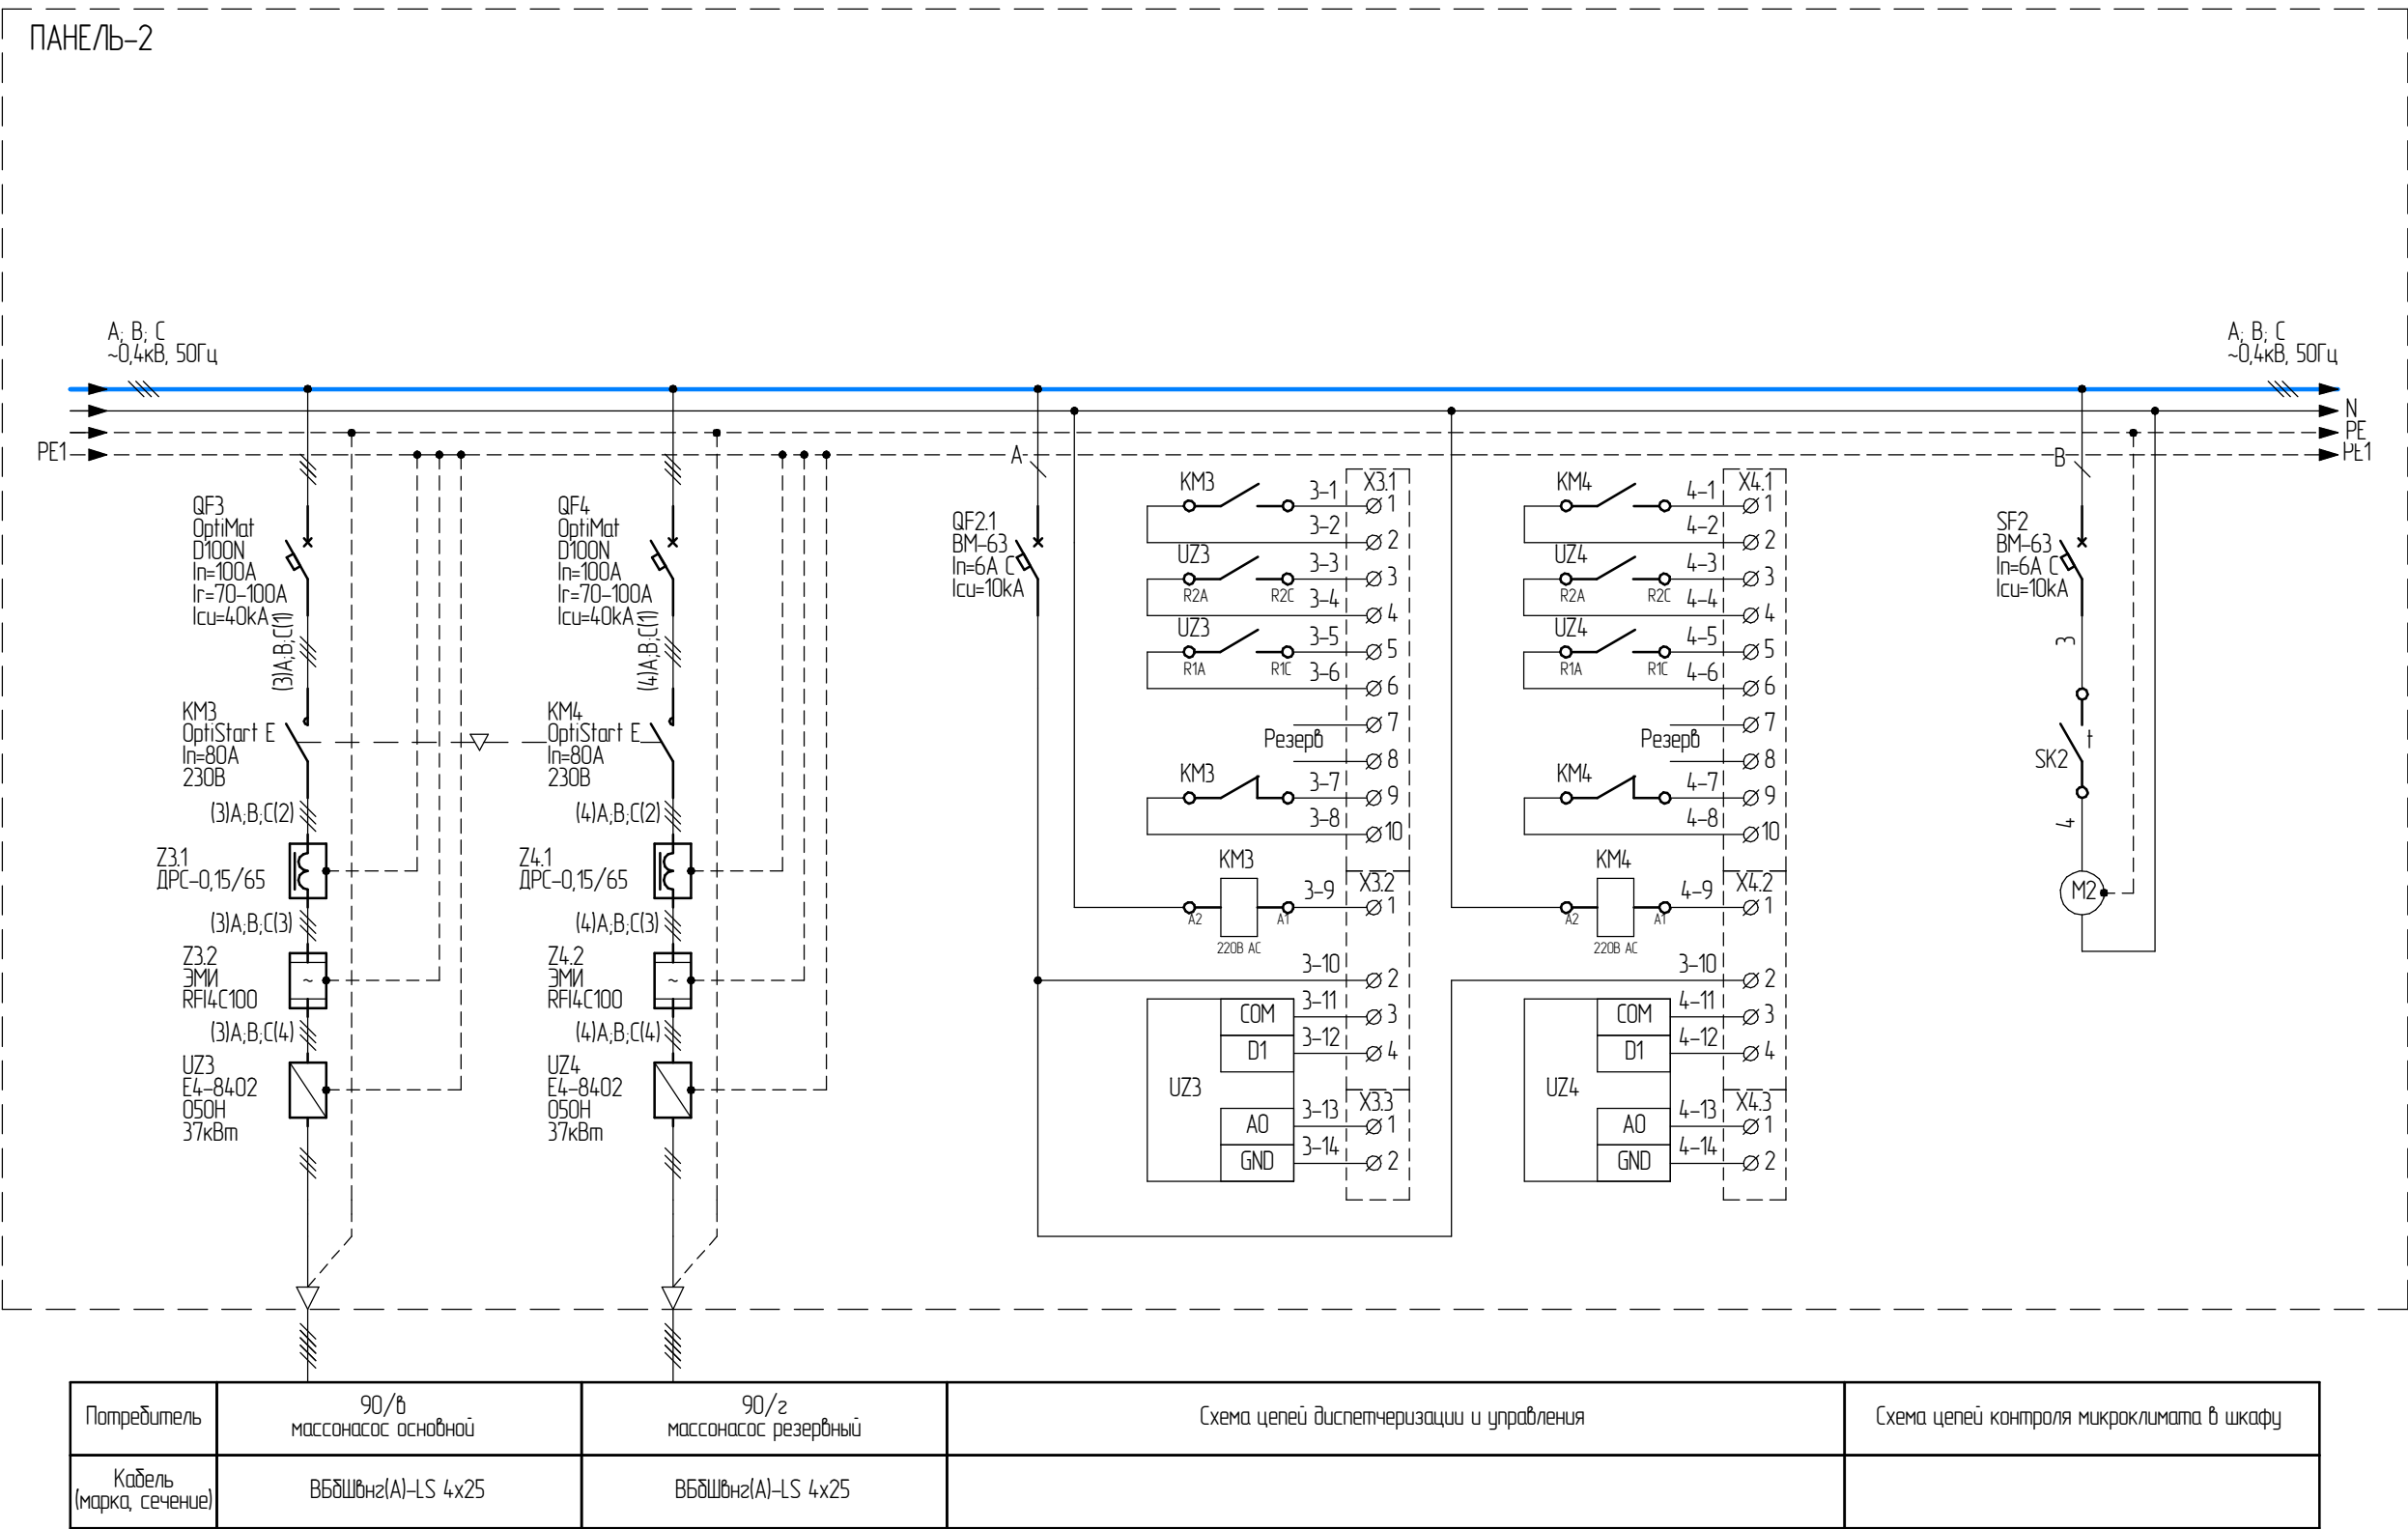

Изм. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

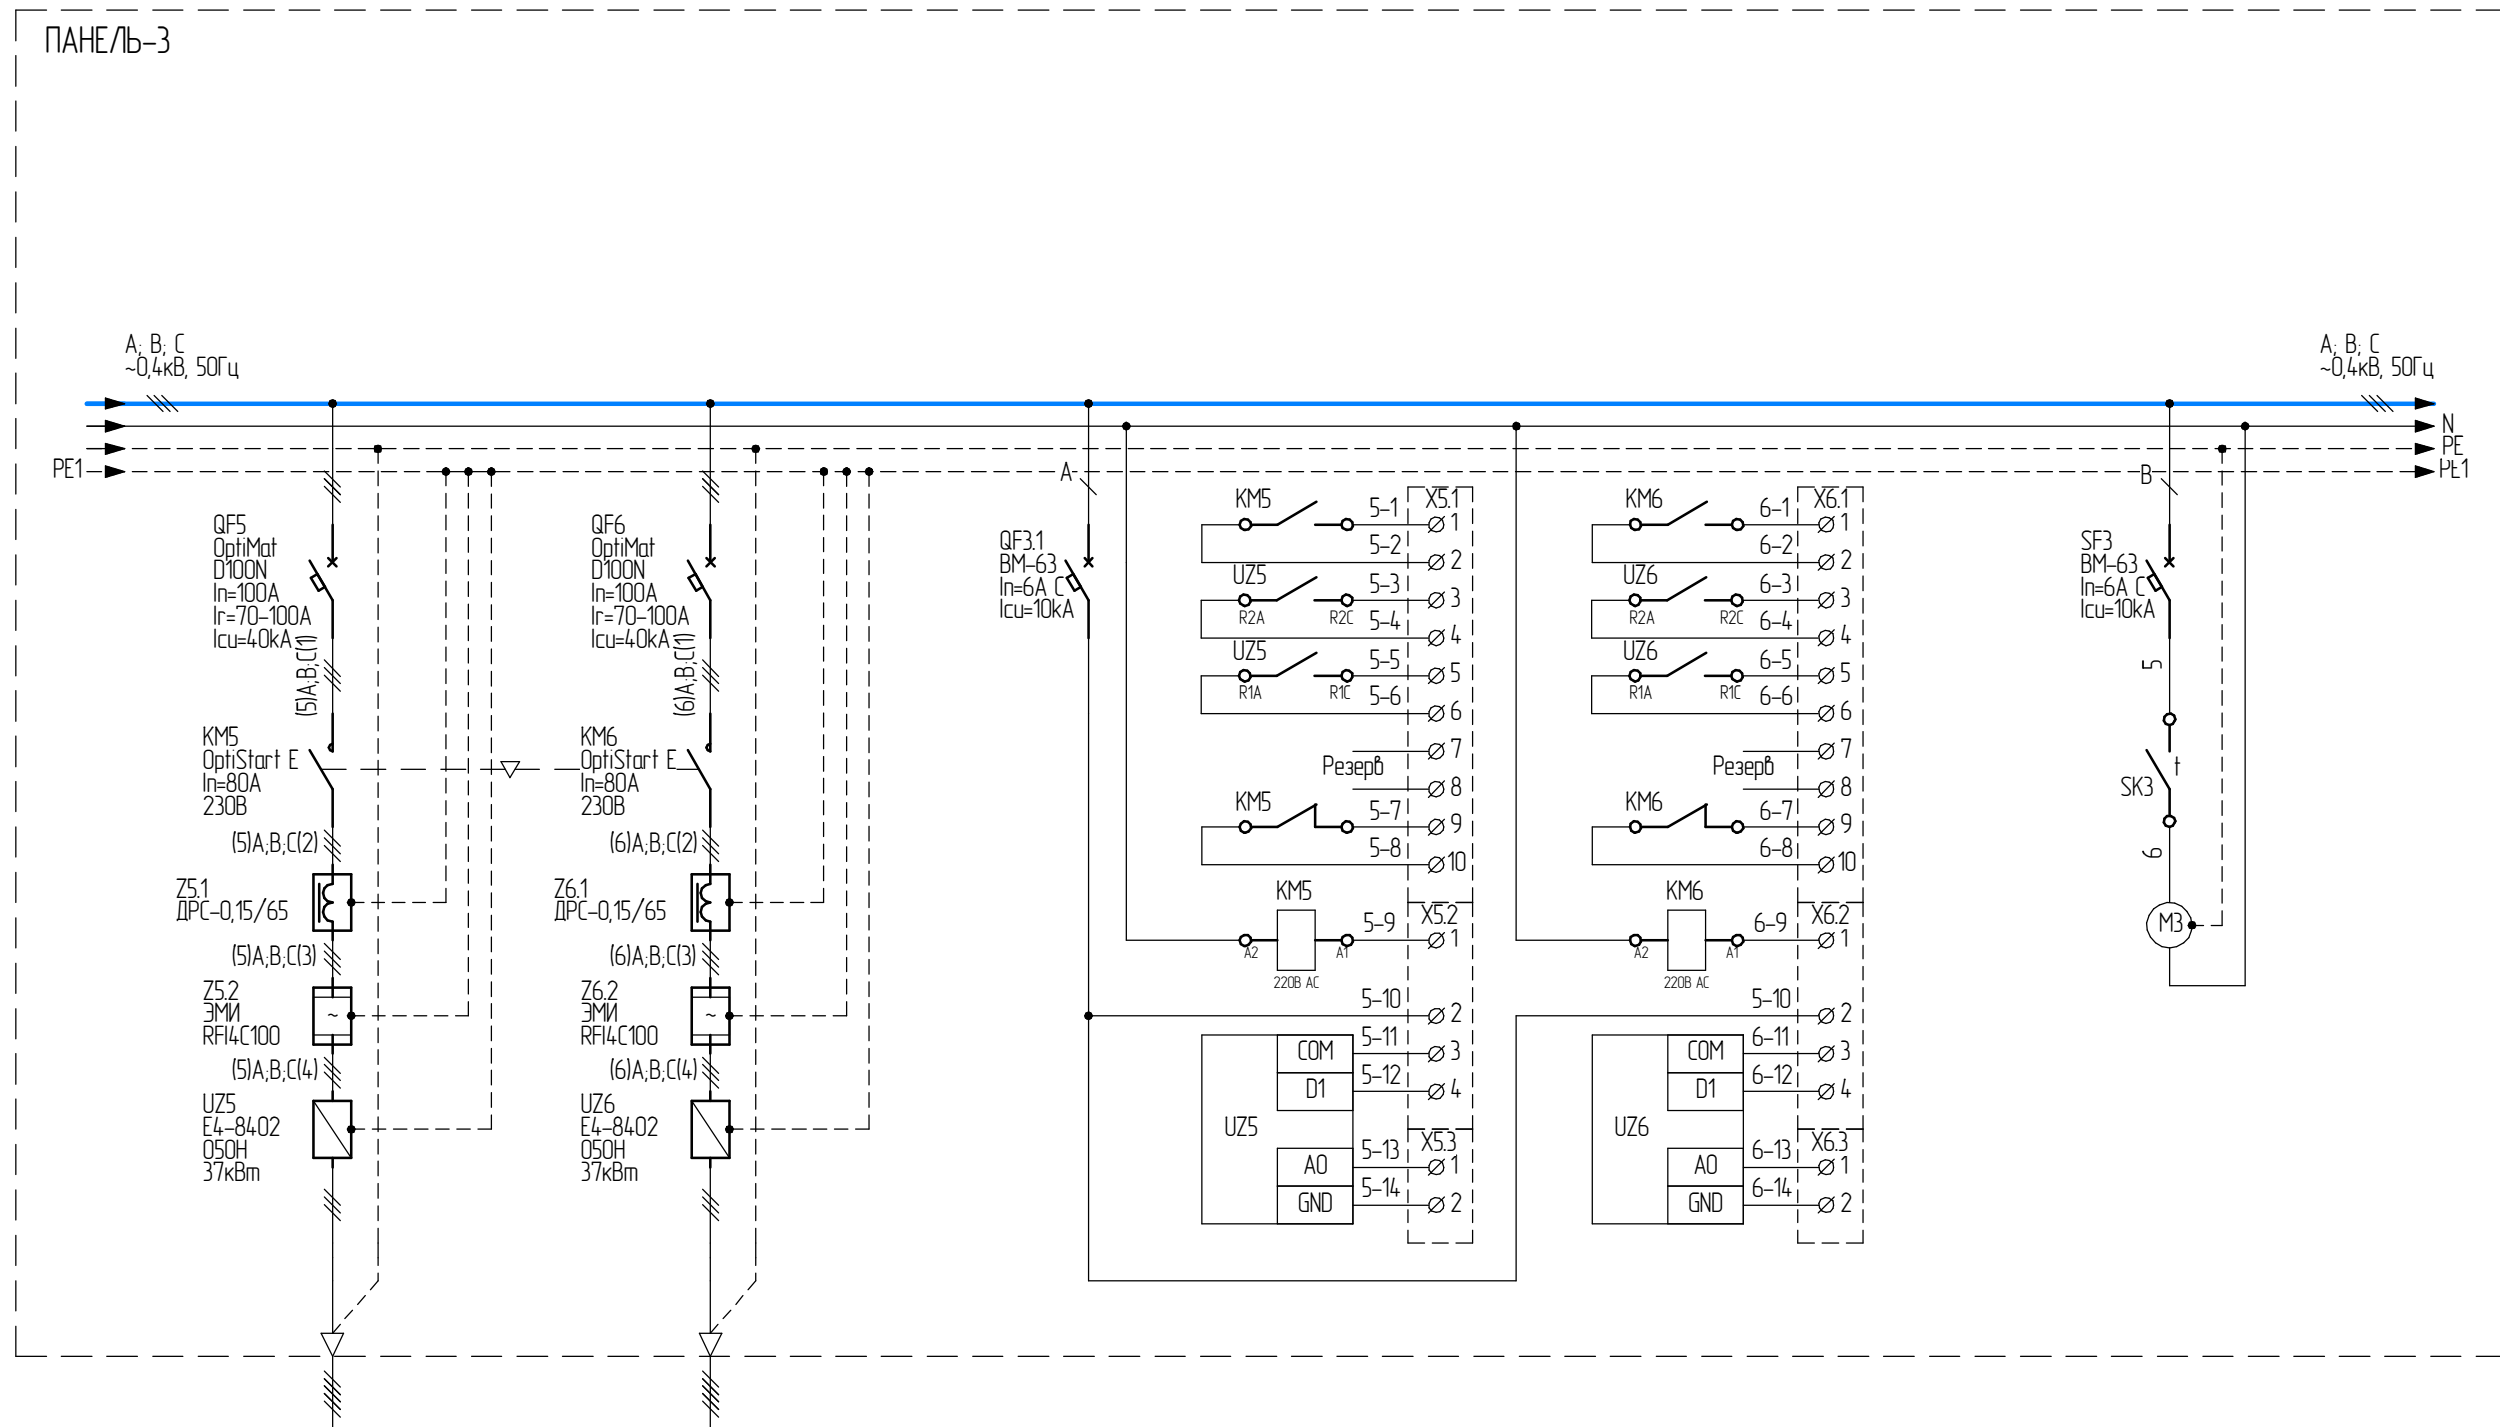

Потребитель	50/в насос основной	50/з насос резервный	Схема цепей диспетчеризации и управления	Схема цепей контроля микроклимата в шкафу
Кабель (марка, сечение)	ВБбШвнгз(А)-LS 4x25	ВБбШвнгз(А)-LS 4x25		

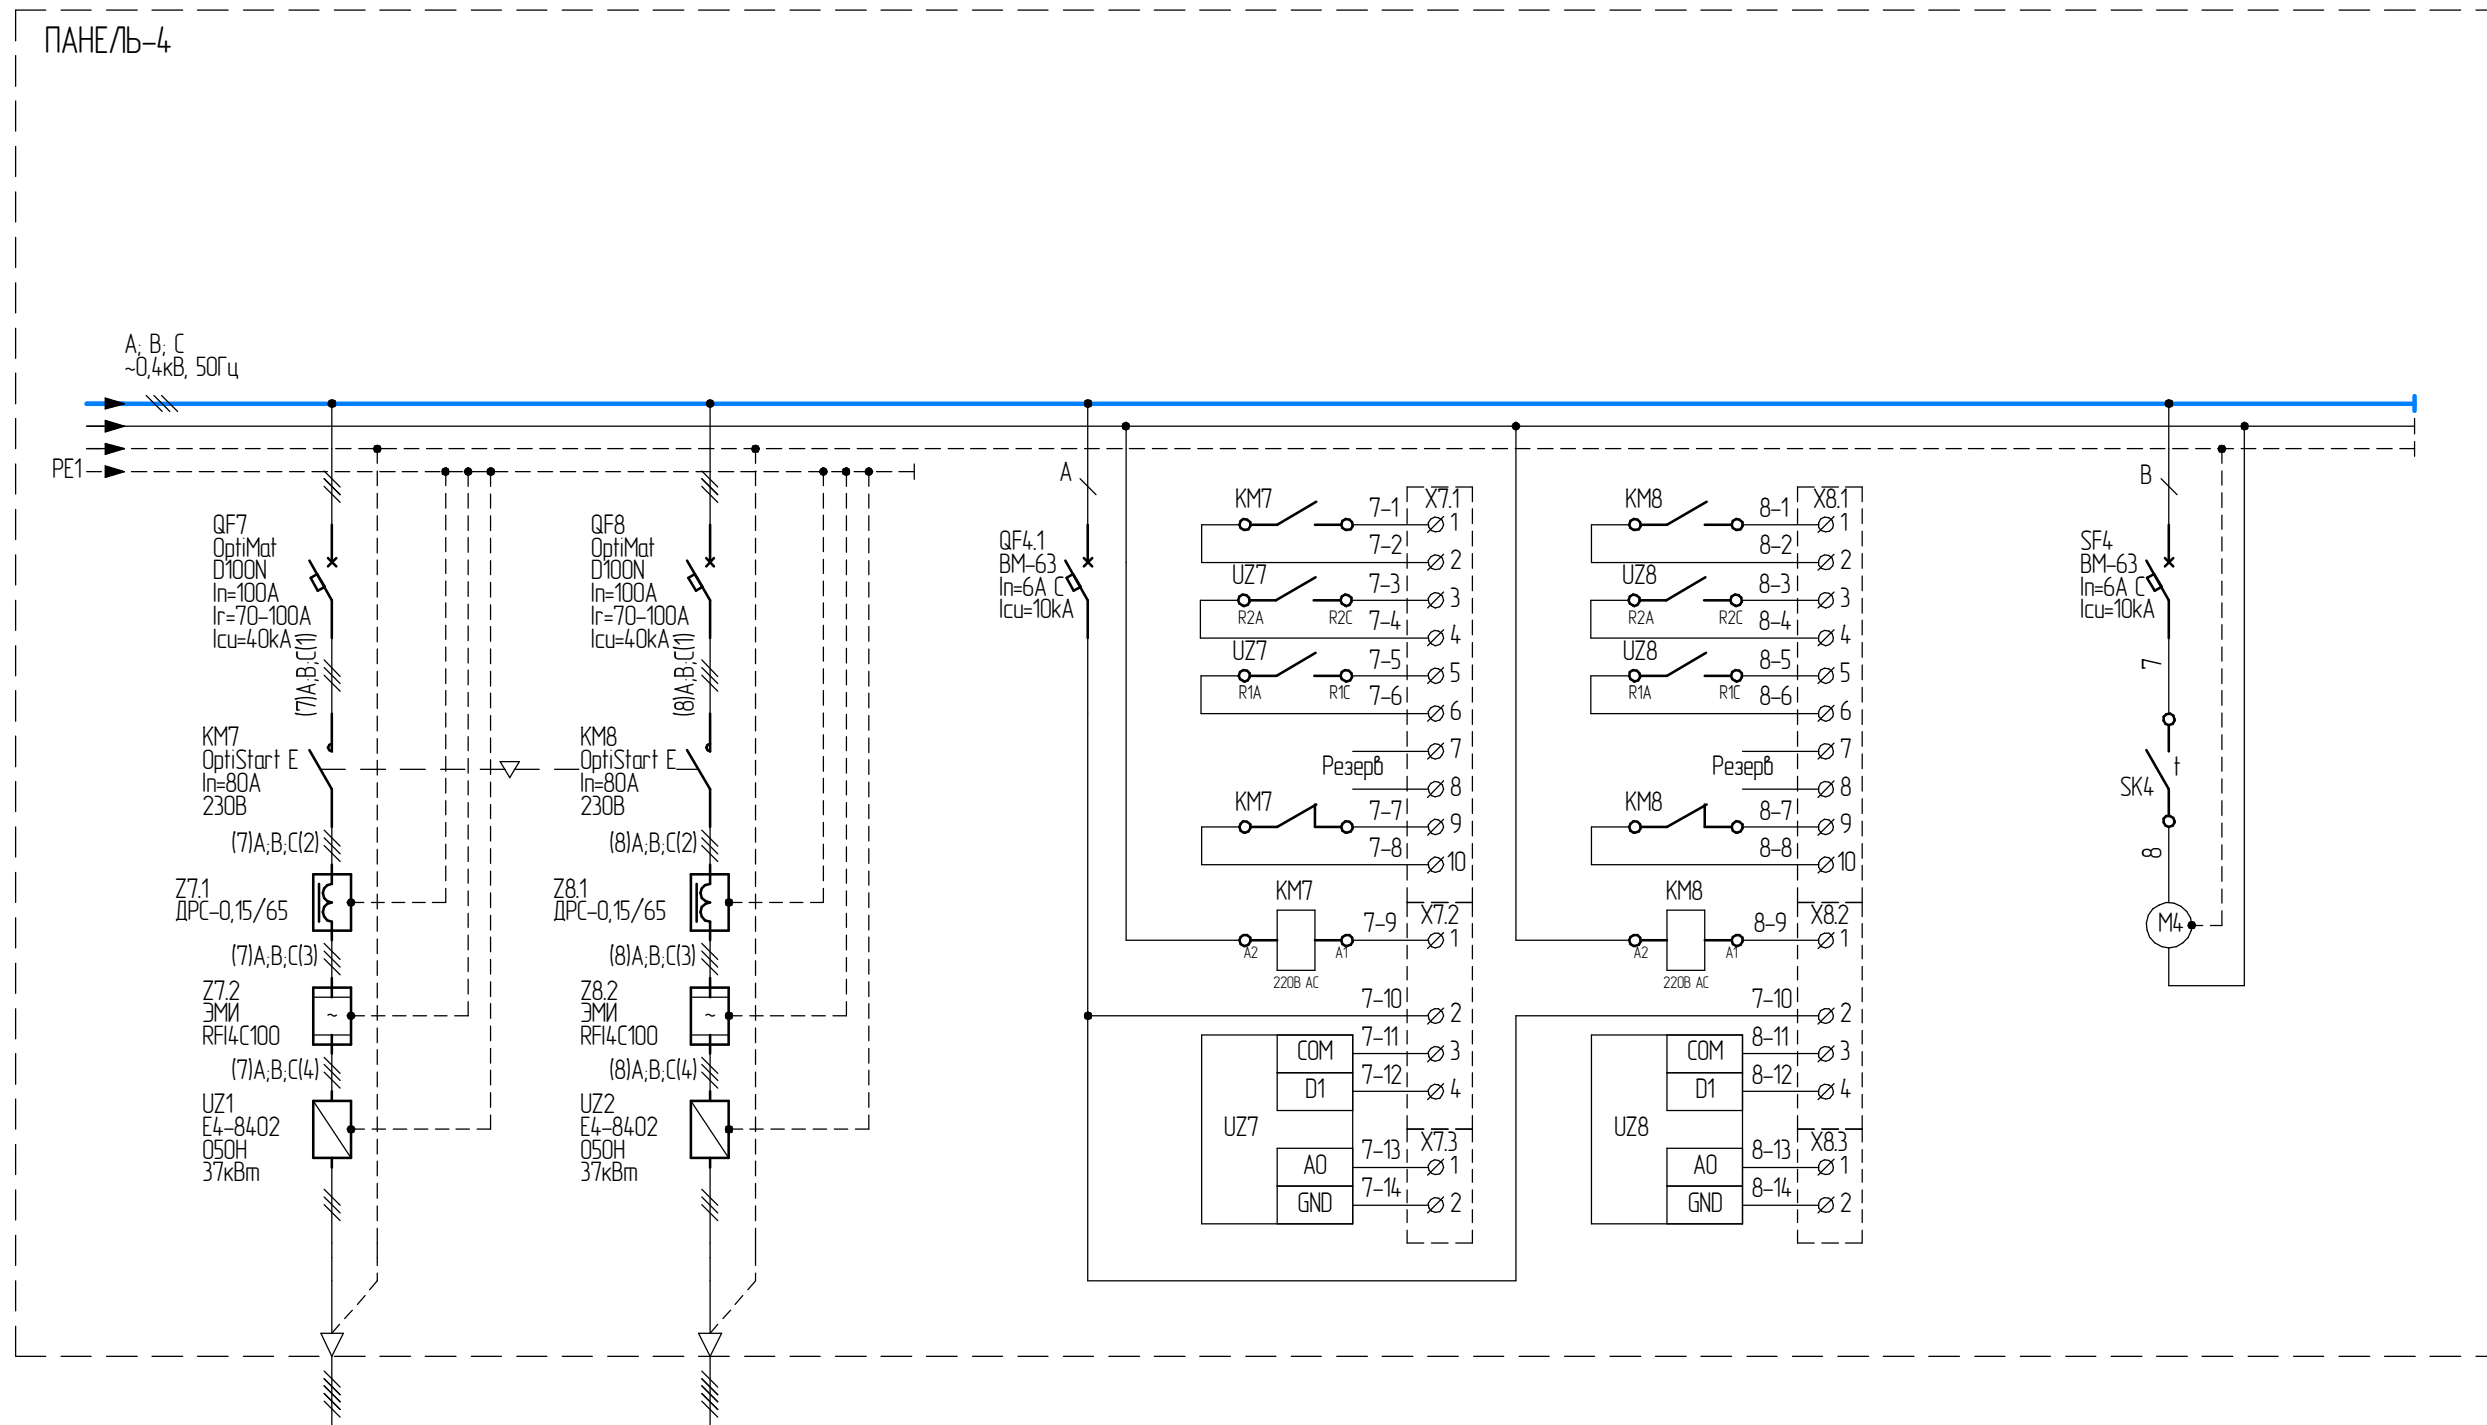

Потребитель	111/а насос основной	111/б насос резервный	Схема цепей диспетчеризации и управления	Схема цепей контроля микроклимата в шкафу
Кабель (марка, сечение)	ВБбШвнг(А)-LS 4x2,5	ВБбШвнг(А)-LS 4x25		