
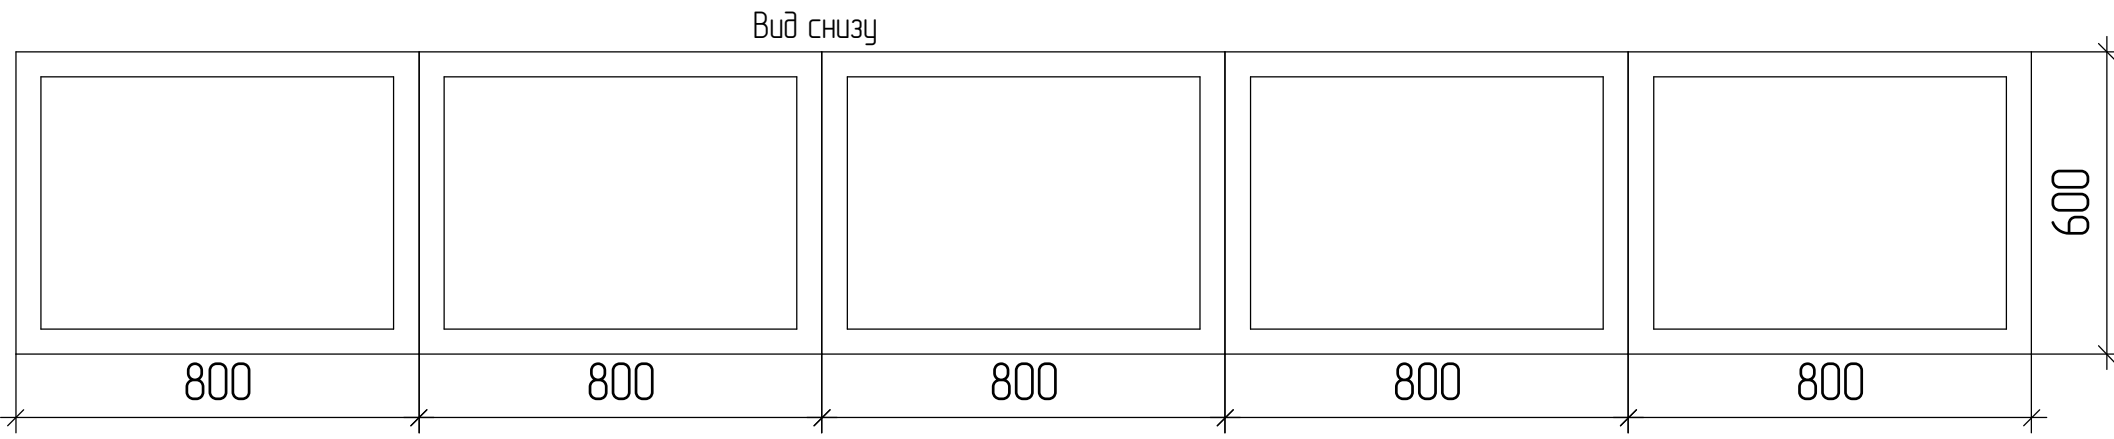
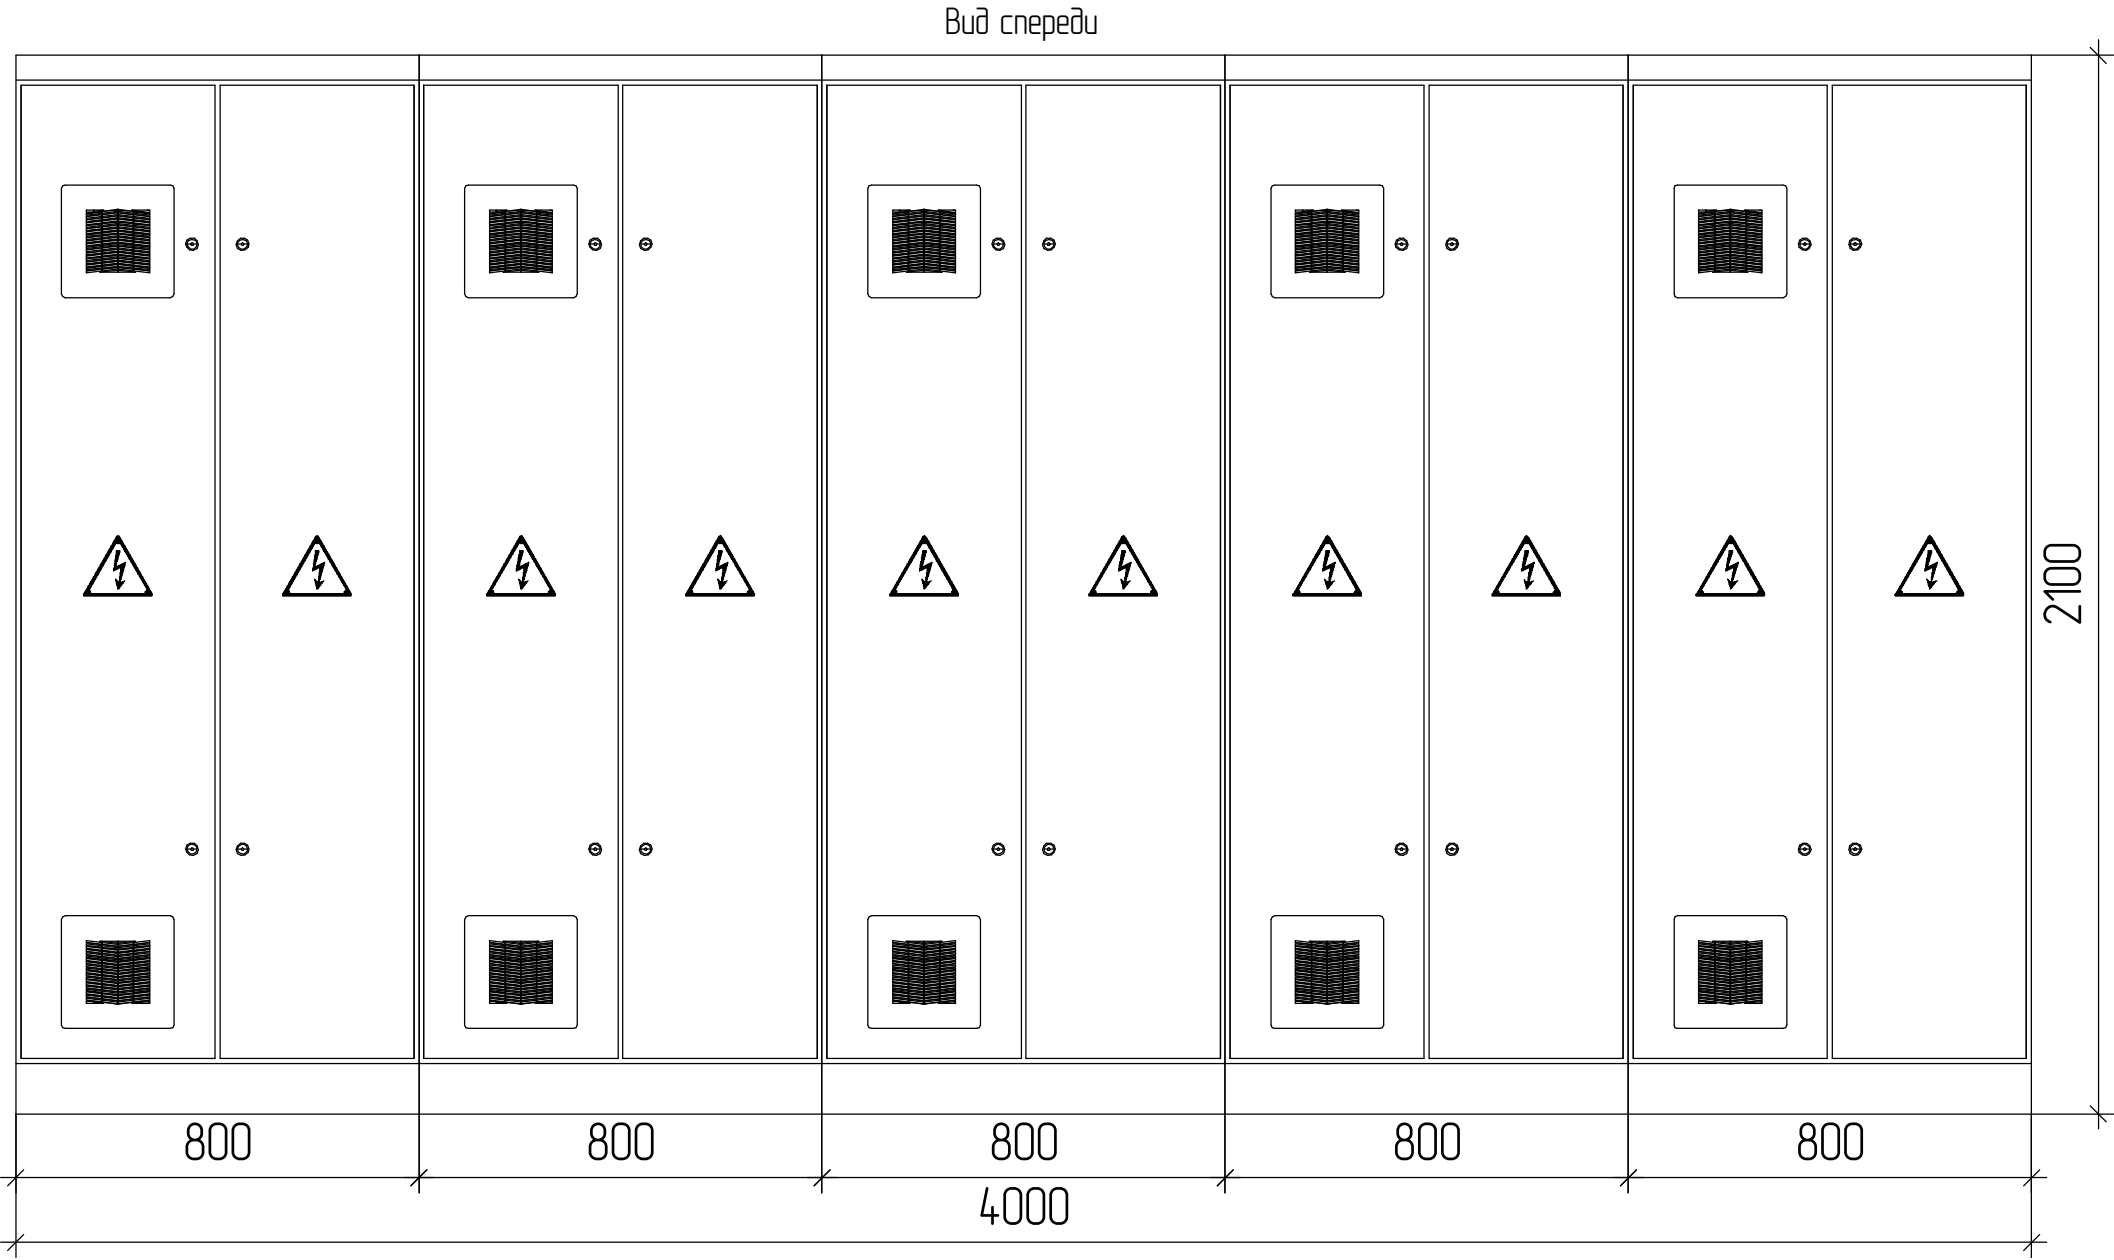


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ш 149-0280-0124-ГЧ




Примечания:
Форма внутреннего секционирования – 1
Тип обслуживания – Одностороннее
Ввод питающих кабельных линий – сверху
Ввод отходящих кабельных линий – сверху
Система заземления – TN-S
Степень защиты оболочки – IP54
Климатическое исполнение – УХЛ4
Цвет – RAL7035
Для заземления ПЧ, дросселей и фильтров использовать шину РЕ2
Вентилятор установить в нижней части двери
Вентиляционную решетку в верхней части двери
Короба для прокладки проводов разместить на боковых стенках шкафов
Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

					ЭЛЩ.ЩУН-149-0280-0124 ГЧ		
					Габаритный чертеж		
					ЩУН-149 (Здание 11-7)		
					Копировал		
					Формат А3		


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ларин А.Е.			
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лист	1	Листов	2
Электросит		Обжимаем и прикручиваем	

Вид сверху

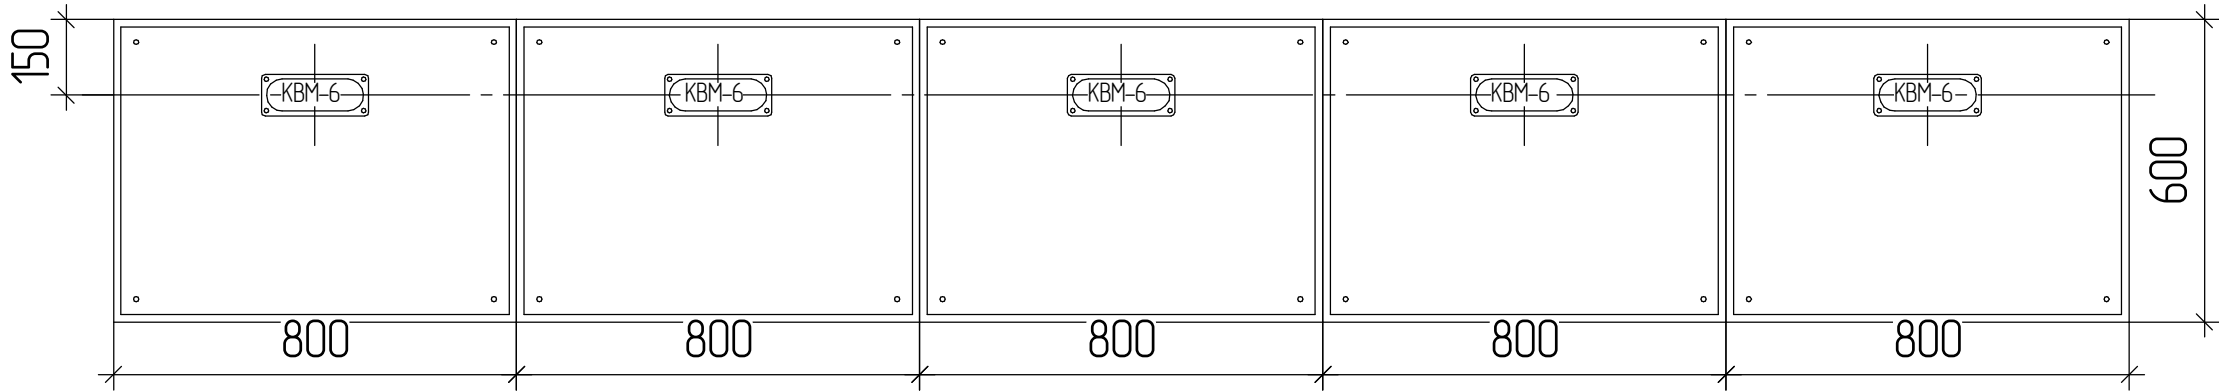

Вид спереди (без дверей)

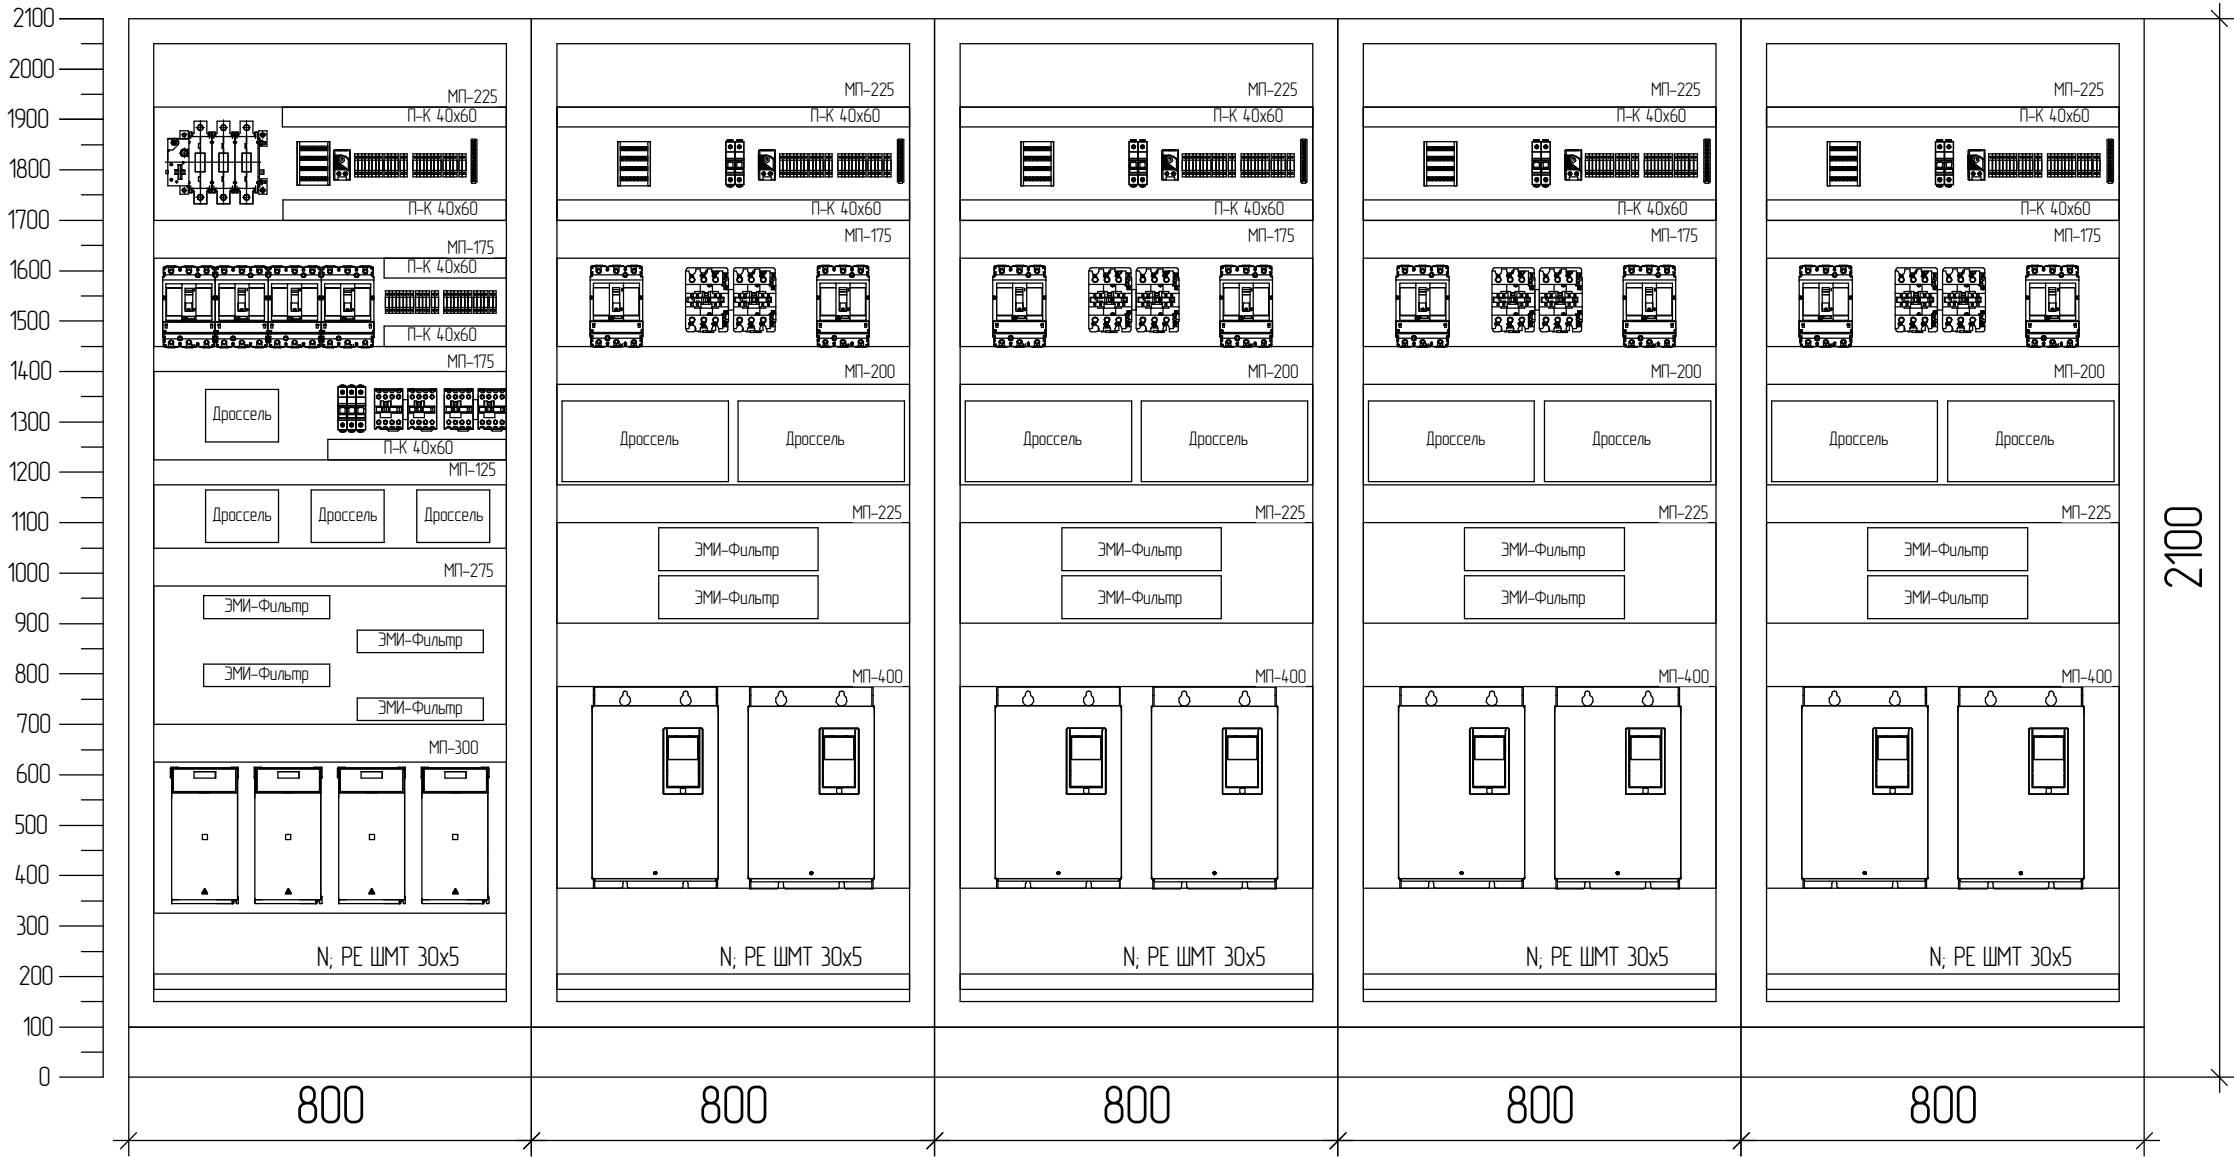

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дурл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЭЛЩЩУН-149-0280-0124 ГЧ	Лист
						2